

安阳市质安水质检测有限公司
检测报告

报告编号: W2024022203

样品名称	管网水	样品编号	W2024022203
委托单位	内黄县自来水公司	联系电话	18637296786
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	自采 <input type="checkbox"/> 委托 <input checked="" type="checkbox"/>	样品数量	1
样品类型	水样	样品性状	液体
采样地点	确东三路 268 号	采样人	
收样日期	2024-02-22	检测日期	2024-02-22~2024-02-28
执行标准	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)		
检测结果及结论	本次样品检测结果见报告附页		
备注			

编制: 翔丹

审核: 杨

签发: W0 郭超

日期: 2024年2月29日

安阳市质安水质检测有限公司

(加盖检验检测专用章)

安阳市质安水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号: W2024022203

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测依据	单项判定
菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T 5750.12-2023	合格
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023	合格
二氧化氯	mg/L	0.08	≥0.02	GB/T 5750.11-2023	合格
游离氯	mg/L	0.14	≥0.05	GB/T 5750.11-2023	合格
色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023	合格
臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.34	1	GB/T 5750.4-2023	合格
肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023	合格
溶解性总固体	mg/L	182	1000	GB/T 5750.4-2023	合格
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	137.7	450	GB/T 5750.4-2023	合格
pH	/	7.90	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023	合格
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.88	3	GB/T 5750.7-2023	合格
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023	合格
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023	合格
硒	mg/L	<0.0004	0.01	GB/T 5750.6-2023	合格
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023	合格
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023	合格
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023	合格
镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023	合格
铅	mg/L	<0.0025	0.01	GB/T 5750.6-2023	合格
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023	合格
铝	mg/L	0.009	0.2	GB/T 5750.6-2023	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023	合格
氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023	合格
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023	合格

安阳市质安水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: W2024022203

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测依据	单项判定
总 α 放射性	Bq/L	0.078	0.5	GB/T 5750.13-2023	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.075	1	GB/T 5750.13-2023	合格
三氯甲烷	mg/L	<0.0020	0.06	GB/T 5750.10-2023	合格
氯化物	mg/L	8.1	250	GB/T 5750.5-2023	合格
硝酸盐 (以 N 计)	mg/L	1.1	10	GB/T 5750.5-2023	合格
硫酸盐	mg/L	33.6	250	GB/T 5750.5-2023	合格
氟化物	mg/L	0.2	1.0	GB/T 5750.5-2023	合格
亚氯酸盐	mg/L	0.1	0.7	GB/T 5750.10-2023	合格
氯酸盐	mg/L	<0.005	0.7	GB/T 5750.10-2023	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.10-2023	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.1	GB/T 5750.10-2023	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.0003	0.06	GB/T 5750.10-2023	合格
三溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.1	GB/T 5750.10-2023	合格
三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	mg/L	<0.0423	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过 1	/	合格
以下空白					

说 明

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期不予受理。

安阳市质安水质检测有限公司

地址：河南省安阳市殷都区铁西路南段路西 98 号

邮编：455000

电话：0372-3913250





241613050017
有效期2030年1月11日

报告编号 W2024022202

安阳市质安水质检测有限公司



检测报告



样品名称: 末梢水

委托单位: 内黄县自来水公司

采样地点: 东环路 58 号

报告日期: 2024-2-29

安阳市质安水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W2024022202

样品名称	末梢水	样品编号	W2024022202
委托单位	内黄县自来水公司	联系电话	18637296786
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	自采 <input type="checkbox"/> 委托 <input checked="" type="checkbox"/>	样品数量	1
样品类型	水样	样品性状	液体
采样地点	东环路 58 号	采样人	
收样日期	2024-02-22	检测日期	2024-02-22~2024-02-28
执行标准	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)		
检测结果及结论	本次样品检测结果见报告附页		
备注			

编制:

审核:

杨


签发:

王

日期: 2024年2月29日

安阳市质安水质检测有限公司

(加盖检验检测专用章)



安阳市质安水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: W2024022202

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测依据	单项判定
菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T 5750.12-2023	合格
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023	合格
二氧化氯	mg/L	0.06	≥0.02	GB/T 5750.11-2023	合格
游离氯	mg/L	0.08	≥0.05	GB/T 5750.11-2023	合格
色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023	合格
臭和味	/	无	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.47	1	GB/T 5750.4-2023	合格
肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023	合格
溶解性总固体	mg/L	183	1000	GB/T 5750.4-2023	合格
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	138.9	450	GB/T 5750.4-2023	合格
pH	/	7.92	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023	合格
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.90	3	GB/T 5750.7-2023	合格
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023	合格
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023	合格
硒	mg/L	<0.0004	0.01	GB/T 5750.6-2023	合格
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023	合格
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023	合格
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023	合格
镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023	合格
铅	mg/L	<0.0025	0.01	GB/T 5750.6-2023	合格
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023	合格
铝	mg/L	0.009	0.2	GB/T 5750.6-2023	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023	合格
氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023	合格
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023	合格

安阳市质安水质检测有限公司

检 测 报 告

报告编号: W2024022202

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测依据	单项判定
总α放射性	Bq/L	0.079	0.5	GB/T 5750.13-2023	合格
总β放射性	Bq/L	0.082	1	GB/T 5750.13-2023	合格
三氯甲烷	mg/L	<0.0020	0.06	GB/T 5750.10-2023	合格
氯化物	mg/L	7.7	250	GB/T 5750.5-2023	合格
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.1	10	GB/T 5750.5-2023	合格
硫酸盐	mg/L	33.3	250	GB/T 5750.5-2023	合格
氟化物	mg/L	0.3	1.0	GB/T 5750.5-2023	合格
亚氯酸盐	mg/L	0.2	0.7	GB/T 5750.10-2023	合格
氯酸盐	mg/L	<0.005	0.7	GB/T 5750.10-2023	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.10-2023	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.1	GB/T 5750.10-2023	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.0003	0.06	GB/T 5750.10-2023	合格
三溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.1	GB/T 5750.10-2023	合格
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	mg/L	<0.0423	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/	合格
以下空白					

说 明

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期不予受理。

安阳市质安水质检测有限公司

地址：河南省安阳市殷都区铁西路南段路西 98 号

邮编：455000

电话：0372-3913250





241613050017
有效期2030年1月11日

报告编号 W2024022201

安阳市质安水质检测有限公司

检测 报告



样品名称: 出厂水

委托单位: 内黄县自来水公司

采样地点: 四水厂泵房

报告日期: 2024-2-29

安阳市质安水质检测有限公司
检测报告

报告编号: W2024022201


样品名称	出厂水	样品编号	W2024022201
委托单位	内黄县自来水公司	联系电话	18637296789
被检测单位/生产单位	/	联系电话	/
样品来源	自采 <input type="checkbox"/> 委托 <input checked="" type="checkbox"/>	样品数量	1
样品类型	水样	样品性状	液体
采样地点	四水厂泵房	采样人	
收样日期	2024-02-22	检测日期	2024-02-22~2024-02-28
执行标准	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022) 《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750-2023)		
判定依据	《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)		
检测结果及结论	本次样品检测结果见报告附页		
备注			

编制: 翔丹

审核: 杨叶

签发: 王超超

日期: 2024年2月29日
安阳市质安水质检测有限公司
(加盖检验检测专用章)

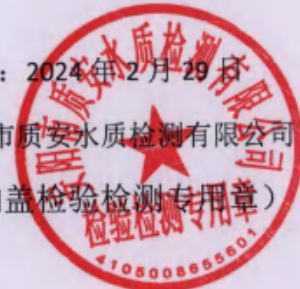

安阳市质安水质检测有限公司

检测报告

报告编号: W2024022201

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测依据	单项判定
菌落总数	CFU/mL	0	100	GB/T 5750.12-2023	合格
总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023	合格
大肠埃希氏菌	CFU/100mL	未检出	不应检出	GB/T 5750.12-2023	合格
二氧化氯	mg/L	0.21	≥0.1	GB/T 5750.11-2023	合格
游离氯	mg/L	0.33	≥0.3	GB/T 5750.11-2023	合格
色度(铂钴色度单位)	度	<5	15	GB/T 5750.4-2023	合格
臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	GB/T 5750.4-2023	合格
浑浊度(散射浑浊度单位)	NTU	0.26	1	GB/T 5750.4-2023	合格
肉眼可见物	/	无	无	GB/T 5750.4-2023	合格
溶解性总固体	mg/L	180	1000	GB/T 5750.4-2023	合格
总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	134.8	450	GB/T 5750.4-2023	合格
pH	/	7.98	6.5-8.5	GB/T 5750.4-2023	合格
高锰酸盐指数(以O ₂ 计)	mg/L	0.97	3	GB/T 5750.7-2023	合格
砷	mg/L	<0.001	0.01	GB/T 5750.6-2023	合格
汞	mg/L	<0.0001	0.001	GB/T 5750.6-2023	合格
硒	mg/L	<0.0004	0.01	GB/T 5750.6-2023	合格
铁	mg/L	<0.05	0.3	GB/T 5750.6-2023	合格
锰	mg/L	<0.05	0.1	GB/T 5750.6-2023	合格
锌	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023	合格
镉	mg/L	<0.0005	0.005	GB/T 5750.6-2023	合格
铅	mg/L	<0.0025	0.01	GB/T 5750.6-2023	合格
铜	mg/L	<0.05	1.0	GB/T 5750.6-2023	合格
铝	mg/L	0.008	0.2	GB/T 5750.6-2023	合格
铬(六价)	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.6-2023	合格
氨(以N计)	mg/L	<0.02	0.5	GB/T 5750.5-2023	合格
氰化物	mg/L	<0.002	0.05	GB/T 5750.5-2023	合格

安阳市质安水质检测有限公司
检 测 报 告

报告编号: W2024022201

检测项目	计量单位	检测结果	标准限值	检测依据	单项判定
总α放射性	Bq/L	0.081	0.5	GB/T 5750.13-2023	合格
总β放射性	Bq/L	0.077	1	GB/T 5750.13-2023	合格
三氯甲烷	mg/L	<0.0020	0.06	GB/T 5750.10-2023	合格
氯化物	mg/L	8.0	250	GB/T 5750.5-2023	合格
硝酸盐(以N计)	mg/L	1.1	10	GB/T 5750.5-2023	合格
硫酸盐	mg/L	29.8	250	GB/T 5750.5-2023	合格
氟化物	mg/L	0.3	1.0	GB/T 5750.5-2023	合格
亚氯酸盐	mg/L	0.1	0.7	GB/T 5750.10-2023	合格
氯酸盐	mg/L	<0.005	0.7	GB/T 5750.10-2023	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.004	0.05	GB/T 5750.10-2023	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	0.1	GB/T 5750.10-2023	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.1	GB/T 5750.10-2023	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	<0.0003	0.06	GB/T 5750.10-2023	合格
三溴甲烷	mg/L	<0.0002	0.1	GB/T 5750.10-2023	合格
三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	mg/L	<0.0423	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	/	合格
以下空白					

说 明

1. 本报告内容填写清楚齐全，无本公司“检验检测专用章（或公章）”和骑缝章无效。
2. 本报告无审核签发者签字无效，报告有任何涂改、增删无效。
3. 本公司不负责抽样时，结果仅适用于委托方提供的样品，不对样品来源负责。
4. 本报告只对本次检测数据负责。
5. 未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）报告。
6. 未经本公司同意本报告不得用于产品标签、广告及商品宣传。
7. 委托方若对本报告有异议，应于收到报告之日起五日内提出申请，逾期不予受理。

安阳市质安水质检测有限公司

地址：河南省安阳市殷都区铁西路南段路西 98 号

邮编：455000

电话：0372-3913250